

# FILTRO PERCOLATORE AEROBICO USCITA ALTA **FPAH ...**


## PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per gli impianti di depurazione dei reflui civili, equipaggiati con unità a filtro percolatore, con scarichi diversi dalla pubblica fognatura, occorre far riferimento al D. Lgs. 152/06 ed alle varie disposizioni regionali locali come ad esempio la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053/2003 emessa per gli scarichi di acque reflue domestiche.

## RENDIMENTI DEPURATIVI

Rimozione componente organica fanghi:	circa 50%
Riduzione del BOD <sub>5</sub>	> 75%
Standard qualitativi	D.Lgs.152/06

MODELLI  
DISPONIBILI

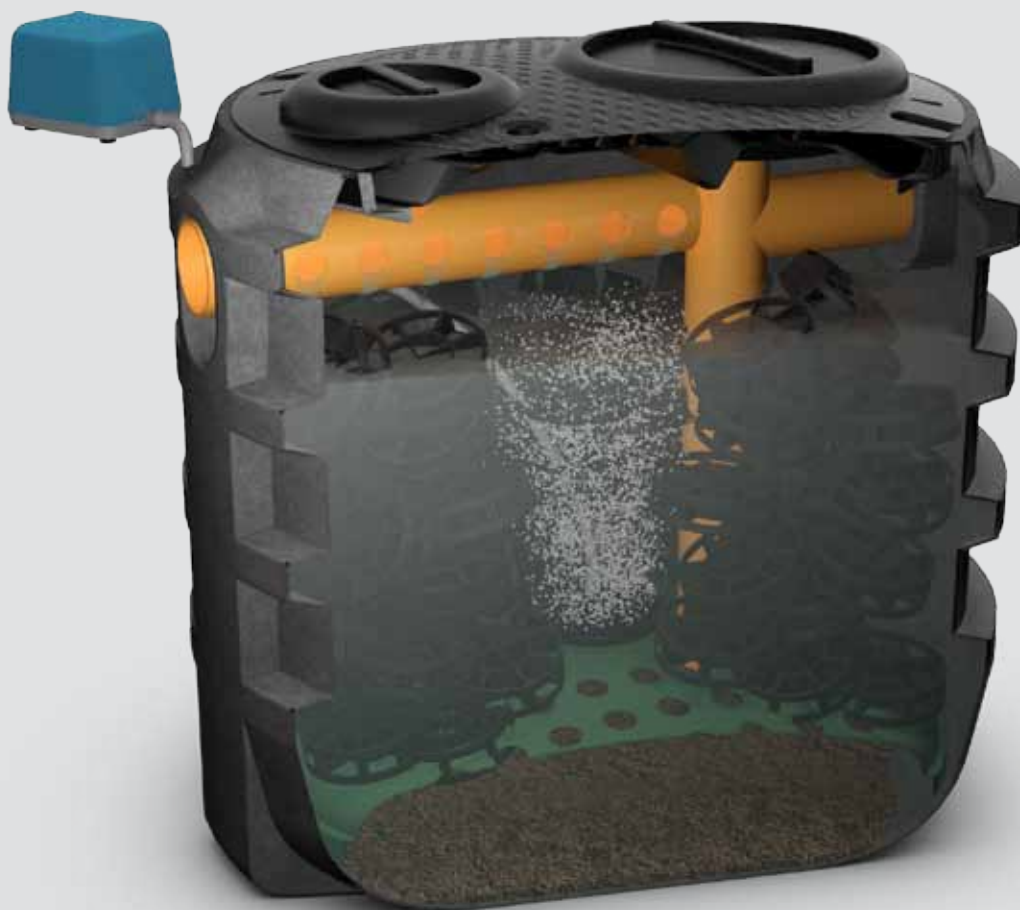

CORRUGATO "C"




MODULARE "M"



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE  
SU FILIERA IMPIANTO  
DI TRATTAMENTO



Soffiante aria

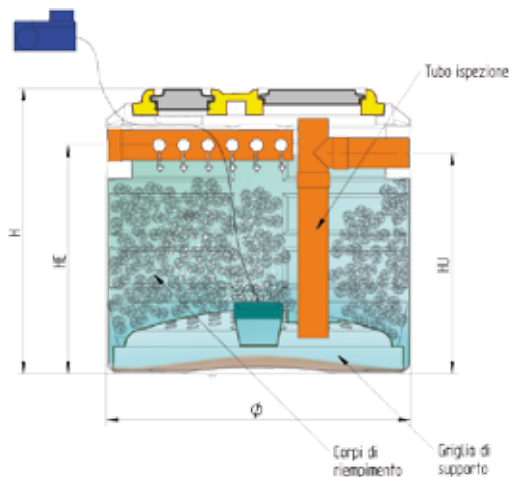

Tappi ispezione

