


Recupero acque piovane



IMPIANTO RECUPERO ACQUA PIOVANA **IAP** ...

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di impianto recupero acque piovane in polietilene da interro a spessore costante delle pareti (8/10 mm), struttura irrigidita da nervature verticali piene da 10 mm, due tappi d'ispezione di cui uno equipaggiato con torretta "a passo d'uomo" da 620 mm dove all'interno è alloggiato un filtro foglie autopulente con griglia in acciaio inox e sistema di autoclave con filtro a cartuccia. Il serbatoio d'accumulo di litrisarà equipaggiato con tubo decantatore, pompa sommersa a pressione con elettronica integrata per l'accensione e per lo spegnimento automatico e filtro d'aspirazione galleggiante. L'impianto dovrà essere adatto al recupero delle acque piovane provenienti esclusivamente da coperture degli edifici con superficie totale pari a mq da riutilizzare per scopi irrigui e domestici non destinati a consumo umano.

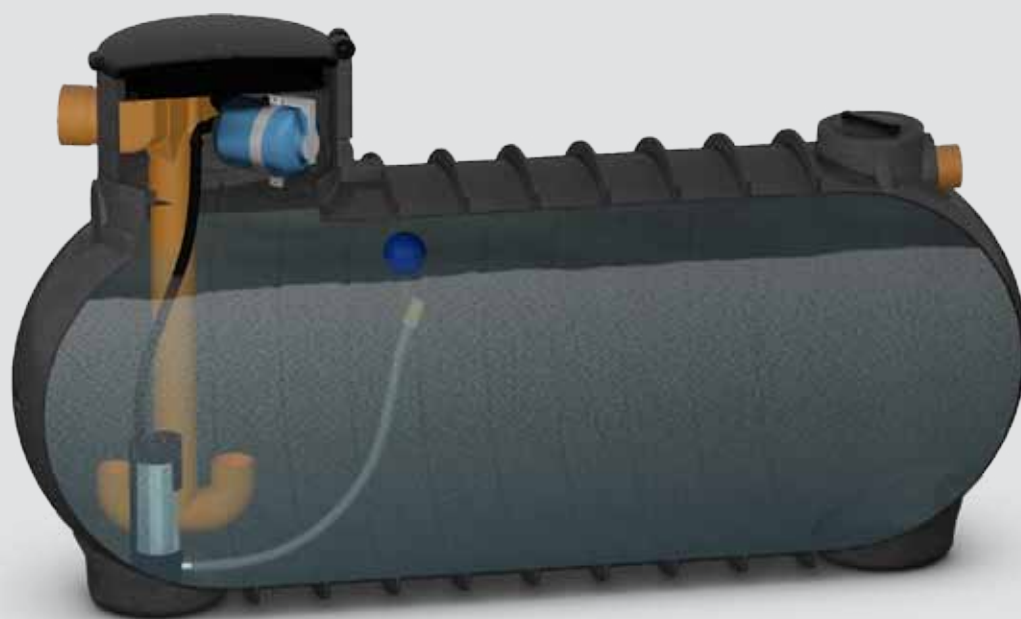

CORRUGATA



NERVATA



MODULARE

